


Control Remoto Alámbrico

Español

Manual de Operación

Ubicación y Descripción de los Botones

MODELO: BRC1H63W/BRC1H63K

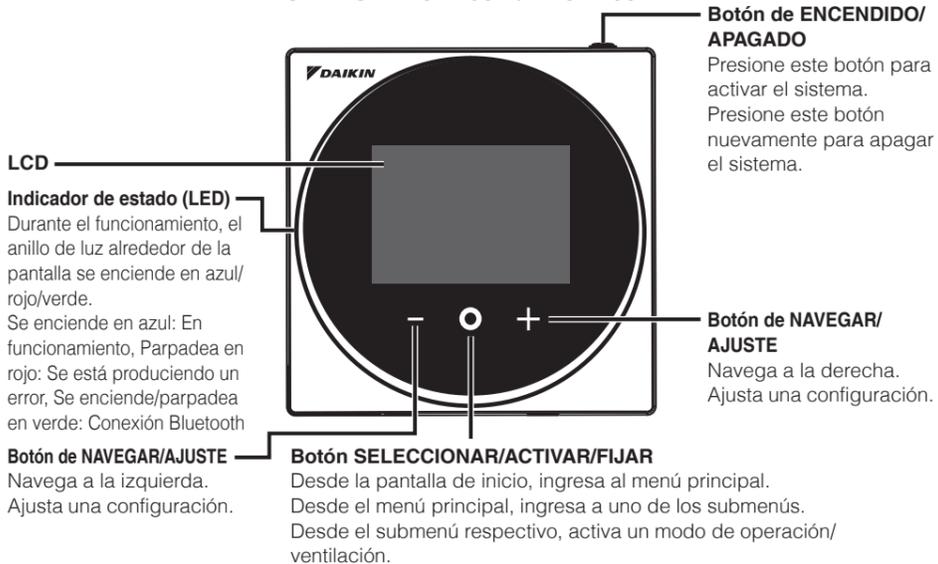

Lea Este Manual Antes de Usar el Producto

- Este manual describe la operación básica de la unidad interior que utiliza el control remoto BRC1H63W/BRC1H63K. Mantenga este manual donde esté fácilmente accesible, y consúltelo cuando sea necesario.
- Para obtener información detallada, consulte el manual de operación de BRC1H63W/BRC1H63K en nuestro sitio web.
Para obtener una explicación sobre cosas que no sean la operación del control remoto, también puede consultar el manual de operación adjunto a la unidad interior.

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.
Osaka Umeda Twin Towers South,
1-13-1, Umeda, Kita-ku, Osaka, 530-0001, Japan



Manual web

Para manuales en otros idiomas, lea este código bidimensional para acceder a los manuales.

Pantalla de Información

La condición actual es mostrada con iconos.

Acerca de los Iconos de la Pantalla de Información

Los elementos que se muestran varían según la unidad interior que esté utilizando.

Icono	Nombre	Descripción
	Información	Indica una pantalla de información.
	Control remoto PRINCIPAL/SECUNDARIO	Se muestra cuando se usa como control remoto PRINCIPAL/SECUNDARIO. 1=principal, 2=secundario
	Bluetooth*	Indica que el controlador se está comunicando con un dispositivo móvil para usar con la aplicación.
	Reducción	Indica que la unidad interior está funcionando en condiciones de reducción. Una función para mantener la habitación a una temperatura agradable cuando el acondicionador de aire está apagado encendiendo automáticamente la unidad cuando la temperatura excede el punto de ajuste de la reducción.
	Por Control Centralizado	Indica que el sistema está controlado por el equipo de control centralizado (accesorio opcional) y que se ha limitado el control del sistema por el controlador.
	Cambio bajo Control (solo VRV)	Muestra si el control remoto tiene un control maestro. Pantallas: No se puede seleccionar la operación de calefacción/refrigeración. Parpadeo: Se puede configurar como control maestro durante este tiempo. No Se Visualiza: Se puede seleccionar la operación de calefacción/refrigeración. * En la pantalla de inicio se indica qué control tiene el control maestro.
	Respaldo	Indica que se está realizando una operación de respaldo.
	Ahorro de energía	Indica que el consumo de energía del sistema está limitado, y que está funcionando con capacidad restringida.
	Operación de prueba	Indica que el modo Operación de Prueba está activo.
	Descongelamiento/Arranque en caliente	Indica que el modo de descongelamiento/arranque en caliente está activo.
	Operación de filtro autolimpiante	Indica que la operación de filtro autolimpiante está activa.
	Ventilación 24 horas	Indica que se ha establecido la ventilación de 24 horas. * Puede que no se visualice incluso si se conecta a una unidad con esta función.
	Purga nocturna	Indica que se ha establecido la purga nocturna.
	Ventilación en espera	Indica que la operación de ventilación se ha detenido temporalmente. (Para reducir la pérdida de energía, la operación de ventilación se detiene inmediatamente después de comenzar la operación de enfriamiento o calefacción).
	Operación de ventilación	Indica que se está realizando la operación de ventilación, incluso cuando se detiene la operación, si la ventilación de 24 horas y la purga nocturna están establecidas.
	Preventilación (Refrescar)	Indica que la ventilación se está llevando a cabo con gran potencia debido a la gran diferencia entre la tasa del flujo de aire entrante y la tasa del flujo de aire de escape.
	Advertencia	Indica que se ha producido un error o que es necesario realizar el mantenimiento de un componente de la unidad interior.
	Zigbee*	Se visualiza: El control vinculado al sensor Zigbee está disponible. Parpadeo: Muestra que hay un error con la conexión del sensor Zigbee.
(A) (B)	Ajuste del temporizador	(A): Muestra que el Temporizador de desconexión o la Programación están disponibles. (B): Si el ajuste del reloj no se establece, se muestra esta marca.

* La marca denominativa Bluetooth®, Zigbee™ y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc y Zigbee Alliance, respectivamente, y la utilización de tales marcas por parte de Daikin Industries LTD. se realiza bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Consideraciones de Seguridad

■ Consulte también el manual de instalación suministrado con la unidad interior.

Lea estas "Consideraciones de Seguridad" atentamente antes de instalar el control remoto.

- Este manual clasifica las consideraciones en ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES. Asegúrese de respetar todas las consideraciones siguientes: Todas son importantes para garantizar la seguridad.

	ADVERTENCIA	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría resultar en heridas graves o la muerte.
	PRECAUCIÓN	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría resultar en heridas leves o moderadas. También puede utilizarse para alertar de prácticas poco seguras.

- Después de completar la instalación, realice una operación de prueba para comprobar si hay fallos y explique al cliente cómo operar el control remoto y su limpieza con la ayuda del manual de operación. Pida al cliente que guarde el manual de instalación junto con el manual de operación para futuras consultas.

ADVERTENCIA
Solicite a su distribuidor o personal cualificado que realice los trabajos de instalación. No intente instalar el control remoto usted mismo. Una instalación incorrecta puede provocar descargas eléctricas o incendios.
Consulte a su distribuidor local sobre la reubicación y reinstalación del control remoto. Una instalación incorrecta puede provocar descargas eléctricas o incendios.
Instale el control remoto siguiendo las instrucciones de este manual de instalación. Una instalación incorrecta puede provocar descargas eléctricas o incendios.
Asegúrese de utilizar únicamente los accesorios y piezas especificados para los trabajos de instalación. Si no utiliza las piezas especificadas, el control remoto podría caerse, causar descargas eléctricas o provocar un incendio.
Instale el control remoto en una base que pueda soportar su peso. Una fuerza insuficiente puede provocar la caída del control remoto y causar lesiones.
Asegúrese de que todo el trabajo eléctrico sea realizado por personal cualificado de acuerdo con la legislación aplicable (nota 1) y este manual de instalación, usando un circuito independiente. Además, incluso si el cableado es corto, asegúrese de utilizar un cableado que tenga la longitud suficiente y nunca conecte cableado adicional para lograr la suficiente longitud. Una capacidad insuficiente del circuito del suministro de alimentación o una construcción eléctrica inadecuada pueden provocar descargas eléctricas o un incendio. (nota 1) legislación aplicable significa "Todas las directivas internacionales, nacionales y locales, leyes, normativas y/o códigos relevantes y aplicables para un determinado producto o dominio".
Desconecte la alimentación antes de realizar el trabajo de instalación. Tocar piezas con corriente puede causar descargas eléctricas.
No desmonte, reconstruya ni repare. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
Asegúrese de que todo el cableado esté asegurado utilizando los cableados especificados y asegurándose de que las fuerzas externas no actúen en las conexiones de los terminales ni en los cableados. Las conexiones o fijaciones incorrectas pueden provocar un sobrecalentamiento o un incendio.
La elección de materiales e instalaciones debe cumplir con las normas nacionales e internacionales aplicables.

PRECAUCIÓN

Para evitar descargas eléctricas debido a la entrada de agua o insectos, tape con masilla el orificio por el que pasa el cableado.
No opere con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.
No lave el control remoto con agua. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
Instale el acondicionador de aire, el cableado del suministro de alimentación, el cableado del control remoto y el cableado de transmisión a una distancia mínima de 1 metro de televisores o radios para evitar interferencias en la imagen o ruido. (Dependiendo de las ondas de radio, una distancia de 1 metro podría no ser suficiente para eliminar el ruido).
No instale el control remoto en los siguientes lugares: <ol style="list-style-type: none"> 1. Donde haya neblina de aceite, aceite pulverizado o vapor, por ejemplo, en una cocina. Las piezas de resina podrían deteriorarse y caerse. 2. Donde se produzcan gases corrosivos, como gas ácido sulfuroso. 3. Donde haya maquinaria que emita ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas pueden perturbar el sistema de control y causar un mal funcionamiento del equipo. 4. En lugares donde pueda haber fugas de gas inflamable, donde haya fibras de carbono o suspensiones de polvo inflamable en el aire, o donde se manipulen sustancias inflamables volátiles como diluyente o gasolina. Operar la unidad en tales condiciones puede causar un incendio. 5. Zonas a alta temperatura o cerca de una fuente de calor. Podría causar un sobrecalentamiento o un incendio. 6. Zonas húmedas o lugares donde pueda estar expuesto al agua. Si penetra agua en el interior del control remoto, los componentes eléctricos podrían fallar. Podría provocar descargas eléctricas o un incendio.
Cuando vaya a usar el sensor del termostato del control remoto, seleccione el lugar de instalación considerando lo siguiente. <ul style="list-style-type: none"> • Un lugar donde se pueda detectar la temperatura media en la habitación. • Un lugar donde no esté expuesto a la luz solar directa. • Un lugar alejado de fuentes de calor. • Un lugar en el que no se vea afectado por el aire exterior debido a la apertura/cierre de la puerta o similares.

Mantenimiento

Mantenimiento de la Unidad y de la Pantalla LCD


- Limpie la pantalla LCD y la superficie del control remoto con un paño seco cuando estén sucios.
- Si el polvo de la superficie no puede quitarse, empape el paño en detergente neutro diluido con agua, estruje bien el paño y limpie la superficie. Seque la superficie con un paño seco.
- No use detergentes que no sean neutros ni disolventes orgánicos (desinfectantes a base de alcohol, benceno, diluyentes de pintura, etc.). Podrían causar fisuras, descargas eléctricas o un incendio.

AVISO

No use ningún solvente de pintura, solvente orgánico ni ácido fuerte.

Descripción General de las Pantallas

Las descripciones de esta sección son solamente ejemplos. Los elementos disponibles para configurar varían según la unidad interior que esté utilizando. Si no se acciona ningún botón durante unos 10 segundos, la pantalla regresa a la pantalla de inicio.

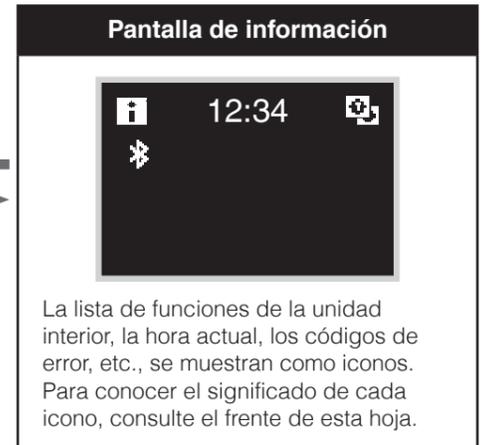

Use **-** o **+** para seleccionar **→**, luego presione **○**. Presione **○**.

Presione **○**. Mantenga pulsado **○** durante 5 segundos.

La lista de funciones de la unidad interior, la hora actual, los códigos de error, etc., se muestran como iconos. Para conocer el significado de cada icono, consulte el frente de esta hoja.

Menú del usuario




Use **-** o **+** para seleccionar el icono que desea cambiar, luego presione **○**. Puede cambiar funciones fundamentales tales como modo de operación, velocidad del ventilador, flujo de aire, brillo del indicador de estado (LED) y visualización Fahrenheit/Celsius.


Cómo cambiar el modo de operación




Use **-** o **+** para seleccionar el modo de operación que desea cambiar y luego presione **○**.




Cómo cambiar la velocidad del ventilador




Use **-** o **+** para seleccionar el nivel del ventilador que desea cambiar y luego presione **○**.

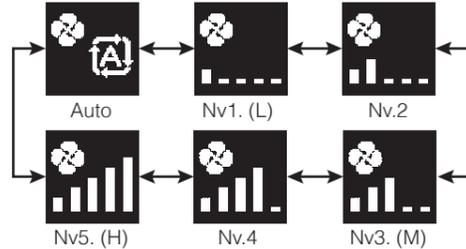

Cómo cambiar la dirección del flujo de aire




Use **-** o **+** para seleccionar la dirección del flujo de aire que desea cambiar y luego presione **○**.

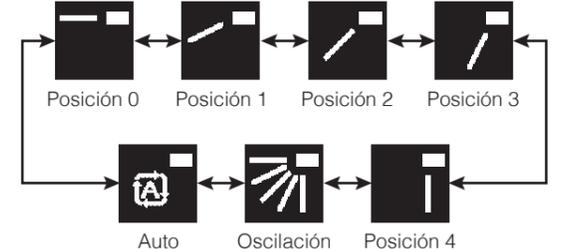


Nombres y Funciones

Dependiendo del modelo conectado, es posible que algunos elementos no se muestren.


Pantalla de inicio

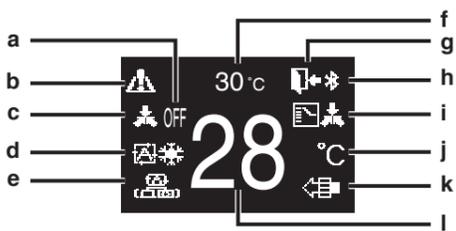

Pantalla de información

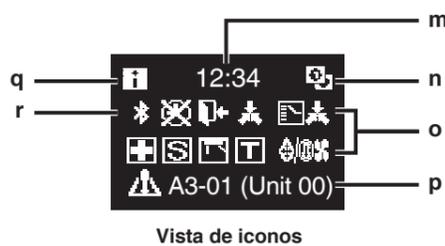

Menú del usuario

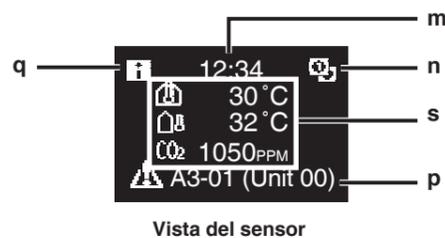

Explicación de la visualización de la pantalla

- a DESACTIVADO**
 - Visualizado cuando se detiene la operación.
- b Icono Error/Filtro/Prueba/Streamer/Zigbee**
 - Se muestran los iconos de error, filtro, prueba, streamer y Zigbee.
 - Error
 Filtro
 Prueba
 Streamer
 Zigbee
 - El icono de streamer se visualiza cuando la operación Antimoho está activa.
 - El icono de Zigbee parpadeará cuando se pierda la conexión del sensor.
- c Por Control Centralizado**
 - Visualizado bajo la gestión centralizada.
- d Modo de operación**
 - Muestra el modo de operación actual.
- e Modo de ventilación**
- f Temperatura ambiente**
 - Muestra la temperatura ambiente actual.
- g Reducción**
 - Parpadea durante la operación de reducción.
 - Visualizado durante el ajuste de la reducción.
- h Bluetooth**
 - Indica que el controlador se está comunicando con un dispositivo móvil para usar con la aplicación.
- i Cambio bajo Control**
 - Se muestra cuando el control no está autorizado para seleccionar la operación de calefacción/refrigeración.
- j Fahrenheit/Celsius**
 - Según la configuración, se puede seleccionar la visualización en Fahrenheit/Celsius.
- k Purificación de Aire**
- l Temperatura ajustada**
 - Muestra la temperatura del punto de ajuste.
- m Reloj (visualización en formato de 24 horas)**
- n Signo de control remoto PRINCIPAL/SECUNDARIO**
- o Estado**
 - Notifica el estado.
- p Visualización de error**
 - Si se produce un error, se muestra el icono, un código de error y el número de la unidad.
- q Icono de información**
- r Icono Bluetooth/Zigbee**
 - Se muestran los iconos Bluetooth y Zigbee.
 - Bluetooth
 Zigbee
- s Valores del sensor**
 - Los valores del sensor Zigbee se muestran cuando se reciben valores normales y se han configurado los ajustes del sensor Zigbee.
 - Si no se pueden recibir los valores del sensor Zigbee, los valores del sensor se mostrarán según los ajustes originales.
 - Si no hay sensores, se muestra una barra horizontal ("—").
- t Icono del menú de ajustes**